


ROZVÁDZAČ "RH":

(JUSTVUJÚCI)

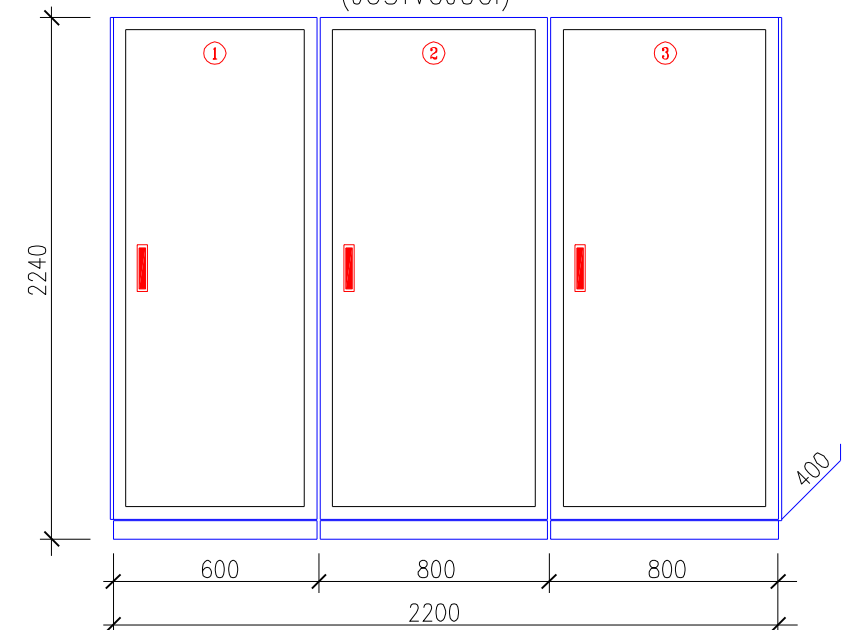

TYP: S-UR-N 2000/2240/400mm
PRÍVOD: SPODOM
VÝVODY: VRCHOM
FARBA: TYPOVÁ
KRYTIE: IP40/00

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i = 130,0 \text{ kW}$
(JESTVUJÚCI STAV) $P_p = 104,0 \text{ kW}$

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i = 141,0 \text{ kW}$
(PO ÚPRAVE) $P_p = 113,0 \text{ kW}$

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN ~50Hz, 400V/TN-C
3+PEN ~50Hz, 400V/TN-C-S
3+N+PE ~50Hz, 400V/TN-S

OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41

INVESTOR **SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA**
UL. 29. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT **VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.**
Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
e-mail: info@vpudeco.sk www.vpudeco.sk

HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. ARCH. M. DVORSKÝ	ING. M. RALBOVSKÝ	ING. J. REPKA	ING. M. RALBOVSKÝ

NÁZOV A MIESTO STAVBY **DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - STARÉ HORY**
STAVEBNÉ ÚPRAVY

OBJEKT **OBJEKT 01 - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV**
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV PRÍLOHY **ROZVÁDZAČ "RH" (POLE č.3)**

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ	Č. ZMENY	Č. OBJEKTU	PROFESIA
0 0 7 0 8 0 0 9 0 0 0 0 1 6 0 0				

AUTORIZÁCIA	FORMÁTY 2xA4
MIERKA	DÁTUM 06/2008
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	ČÍSLO KÓPIE
DIEL	Č. PRÍLOHY
E01	604