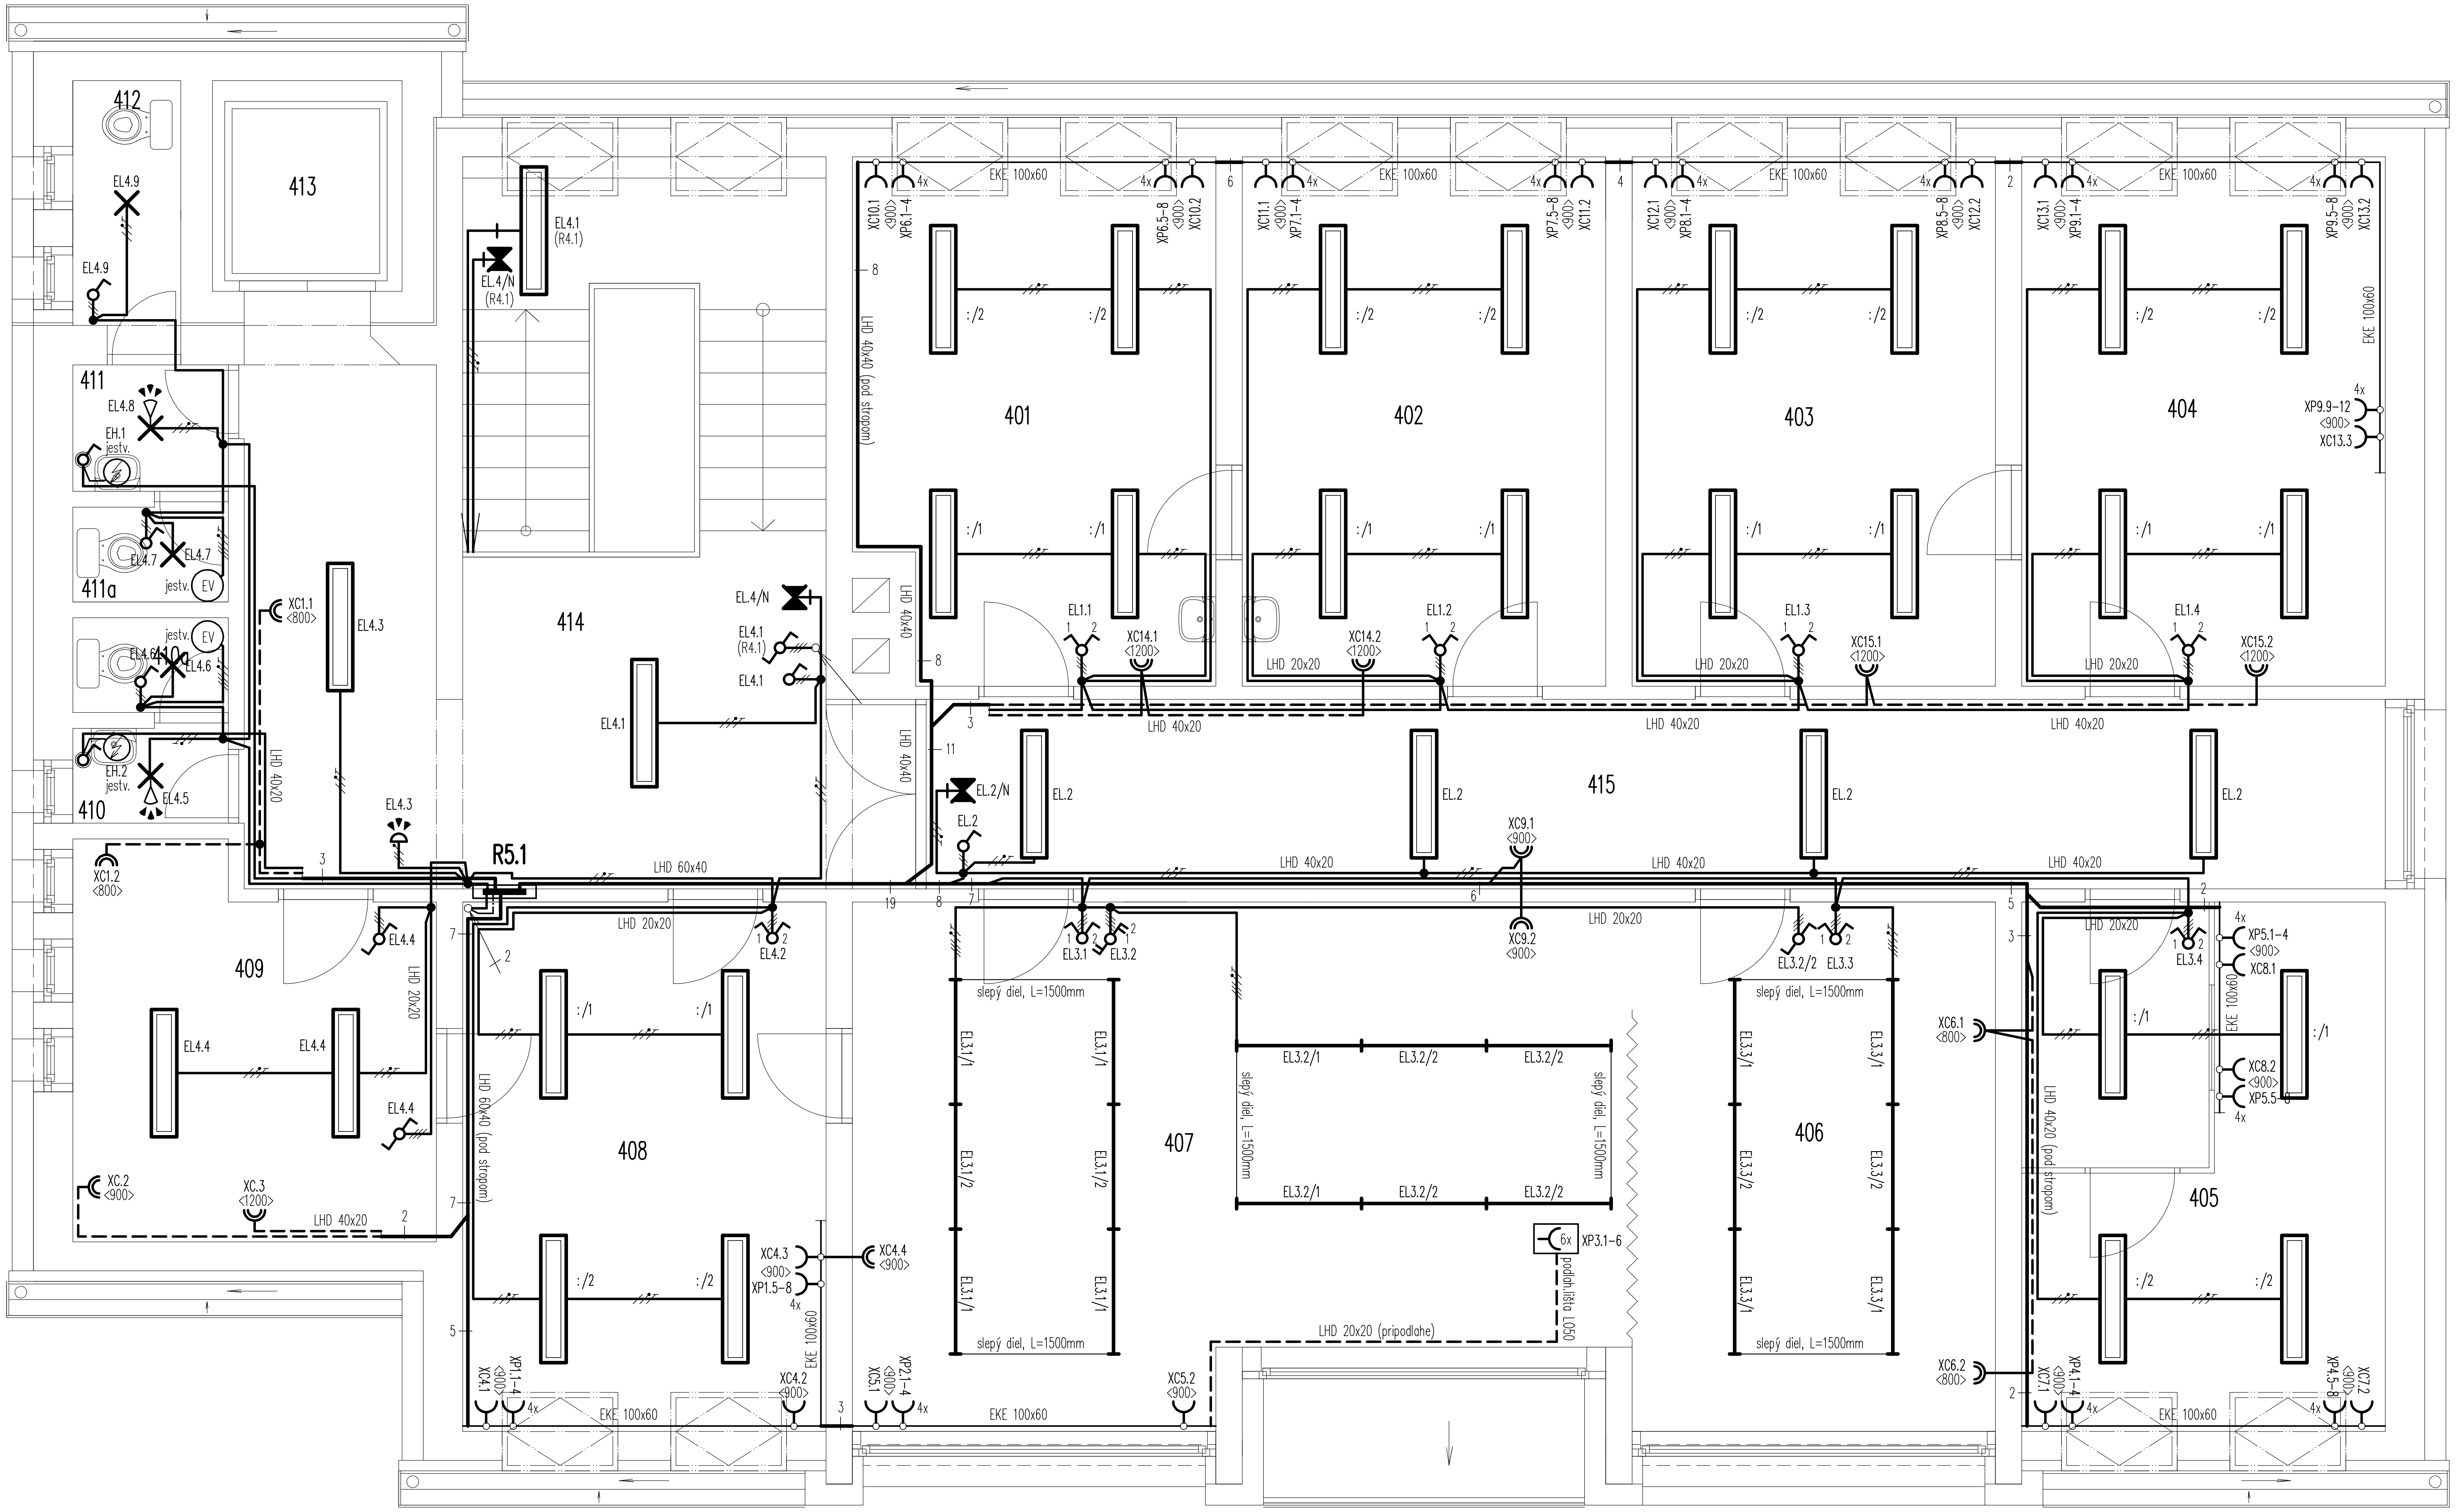

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- vypínač 1-pól., obj.č.774401 + rámik 774451,krytie: IP20, (výrobca: LEGRAND, rada: VALENA)
- sériový prepínač, 774405+774451, IP20 (Legrand Valena)
- striedavý prepínač, 774406+774451, IP20 (Legrand Valena)
- krížový prepínač, 774407+774451, IP20 (Legrand Valena)
- 1-pól.vypínač nást., 782360, IP44 (Legrand Forix)
- 1-pól.vypínač nást. 20A, 137.5012, IP66 (SCAME Protecta)
- zásuvka 230V, 774396+774451, IP20, (Legrand Valena)
- zás.dvojitá s natoč.dutinkou, 753186, IP20, (Legrand Valena Life)
- zásuvka dvojitá nást., 782377, IP44, (Legrand Forix)
- pohyb.senzor 180°, 770089+74451, IP20, (Legrand Valena)
- 6x podlahový inštalačný box, 031749, IP20 (Legrand) 3x zásuvka 2x2P+T,4M, 077164, IP20 (Legrand)

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE	OSVETLENIE (lx)	SVIETIDLO (typ)
401	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
402	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
403	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
404	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
405	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
406	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	6xG
407	ZASADAČKA	NZA.1.6–II	500	12xG
408	KANCELÁRIA	NZA.1.6–II	500	4xA
409	KUCHYNKA	NZA.1.6–II	200	2xB
410	PREDSIEŇ WC	NZA.1.6–II	150	1xD
411	WC ŽENY	NZA.1.6–II	200	1xE
411a	PREDSIEŇ WC	NZA.1.6–II	150	1xD
412	WC MUŽI	NZA.1.6–II	200	1xE
412a	UPRATOVAČKA	NZA.1.6–II	200	1xD
413	VÝŤAH	NZA.1.6–II	–	–
414	CHODBA SO SCHODISKOM	NZA.1.6–II	150	3xC,2xN
415	CHODBA	NZA.1.6–II	150	4xC,1xN

LEGENDA SVIETIDIEL :

A LED stropné, MODUS-LLL4000RM2KVM4ND, 37W, 4340lm, 4000K, krytie: IP20
B LED priemyselné stropné, MODUS PL5000L2W4ND, 34W, 5500lm, 4000K, IP65
C LED stropné interiérové, MODUS-ESO3000RMKN4ND, 26W, 3500lm, 4000K, IP40
D LED interiér.stropné, nástenné, MODUS-BRS4KO375V2/ND, 27W, 2900lm, 4000K, IP40
E LED interiér.stropné s pohyb.senzorom, MODUS-BRS4KO375V2/NDSM, 27W, 2900lm, 4000K, IP40
G LED interiér.závesné líniové, MODUS-TELX4000M4/ND/R, 21W, 3200lm, 4000K, IP20
N núdzové, nástenné, so vst.akumulátorom, MODUS-OZN/HEL/1W/B/3/SE/AT/OP, aut.1hod., IP42

POZNÁMKY :

- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOG.KÁBLAMI N2XH V SÚSTAVE TN-S
- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ VEDENÝ INŠTALAČNÝCH ŽLABOCH NA POVRCHU
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM A SVIETIDLÁM BUDÚ VEDENÉ V INŠTAL.LIŠTÁCH LHD20x20 PO POVRCHU PRÍSTROJE BUDÚ OSADENÉ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍC PRE LIŠTOVÝ ROZVOD A NA POVRCHU
- FAREBNE ROZLÍŠIŤ ZÁSUVKY PRE NAPÁJANIE POČÍTAČOV (XP–BEŽOVÁ) A PRE OSTANÉ (XC–BIELA)

Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000–4–41 :
a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova – prúd.chráničom
Prostredie : II – vnútorné s trvalou reguláciou
VI – vonkajšie

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA / DÁTUM	A, B, C
AUTOR NÁVRHU	
HLAVNÝ PROJEKTANT	
PROJEKTANT	HALFAR
VYPRACOVAL	HALFAR
POČET A4	6
MIERKA	1:50
DÁTUM	09/2021
INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63
STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA
OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA
KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY	
OBEC	ČADCA
ULICA	ŠTÚROVA
ČÍSLO	2078
VÝKRES	
PAR. ČÍSLO	KN 352, 355/2
ČASŤ DOKUMENTÁCIE	SILNOPRÚDE ROZVODY
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys 5.NP
Č. V.	06